

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 019515

« 26 » 01 2021 г. Кайтагский р-он, с. Гумли

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 012689 от 26.01.2021г.

ПО АДРЕСУ: РД, Кайтагский р-он, с. Гумли, ул. Подгорная, д. 22

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 1984г.

Кол-во этажей: 1 Кол-во секций: 1 Материал стен: каменный

Площадь (кв.м): общая дома: 130.0 кв.м подвала: _____ кровли: _____ придом. территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ


собственник жилого дома

ВЫДАНО: ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Долгэмерго»
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица - нарушителя)

Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Паростанционная, д. 13-а

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	При проверке проверки качества предоставления коммуналь-ковой услуги в части электрического снабжения 26.01.2021г, произведена замеры параметров напряжения электрической энергии на вводе в жилой дом Каликова Р.А., в точке соединения наружных электрических сетей с прибором учёта. Параметры напряжения электрической энергии в доме Каликова Р.А. по адресу: РД, Кайтагский р-он, с. Гумли, ул. Подгорная, д. 22 составляют U=151 В, а так же произведены замеры напряжения электрической энергии в доме Джамилова Х.Г. по	Привести параметры подаваемой электрической энергии на границе ответственности (на вводе в дом) и в жилых домах Каликова Р.А. Джамилова Х.Г. в соответствии с требованиями ГОСТа 32144-14.	01.03.2021г.

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>адресу: с. Тулли, ул. Пургорская, д. 21 на территории кабельной электрической энергии составляют $U=177В$, тем самым электрическое напряжение не соответствует ГОСТу 32144-14, то есть нарушены требования качества предоставления коммунальной услуги в части электрического снабжения п. 10, Приложения №1, п. 31-01 постановления Правительства РФ от 06.05.2012г. за №354.</p> <p>Замеры параметров электрической энергии произведены токовыми клещами DIGITAL CLAMP METER DT-26C со сроком очередкой гос. поверки 30.12.2021г.</p>		

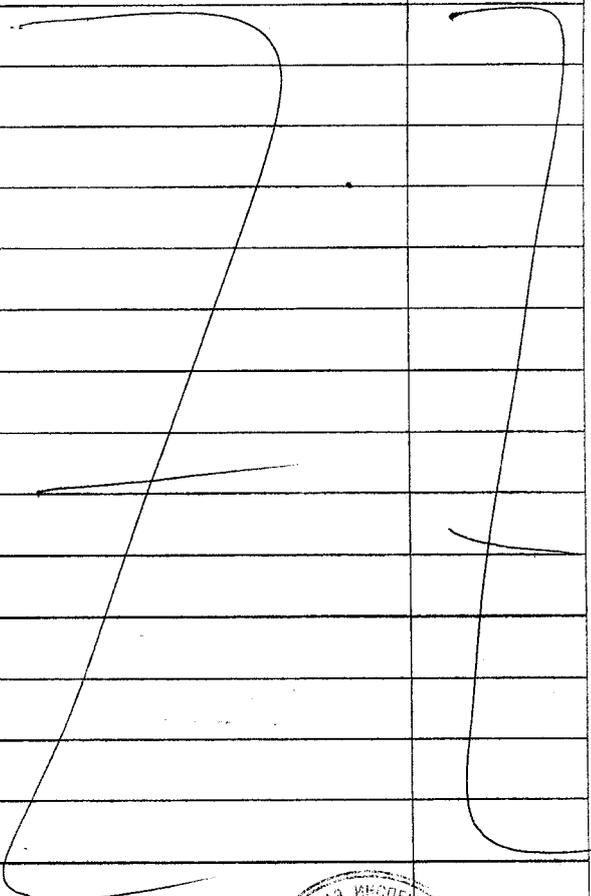

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:

Мухомеров М.А.
(Ф.И.О., подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

Каликов П.А.
(Ф.И.О., подпись)


Джамалов А.Г.
(Ф.И.О., подпись)

(Handwritten signatures)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " " 20 г

представителю юридического лица ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" - уполномочен
(Ф.И.О., подпись)
физическому лицу кабельными работами, на проверку законной представитель
(Ф.И.О., подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ



*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.
**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)